


Date of issuance

Certificate's number

Certificate's expiry date

Certificate's justification: test protocols, audit reports, other certificates

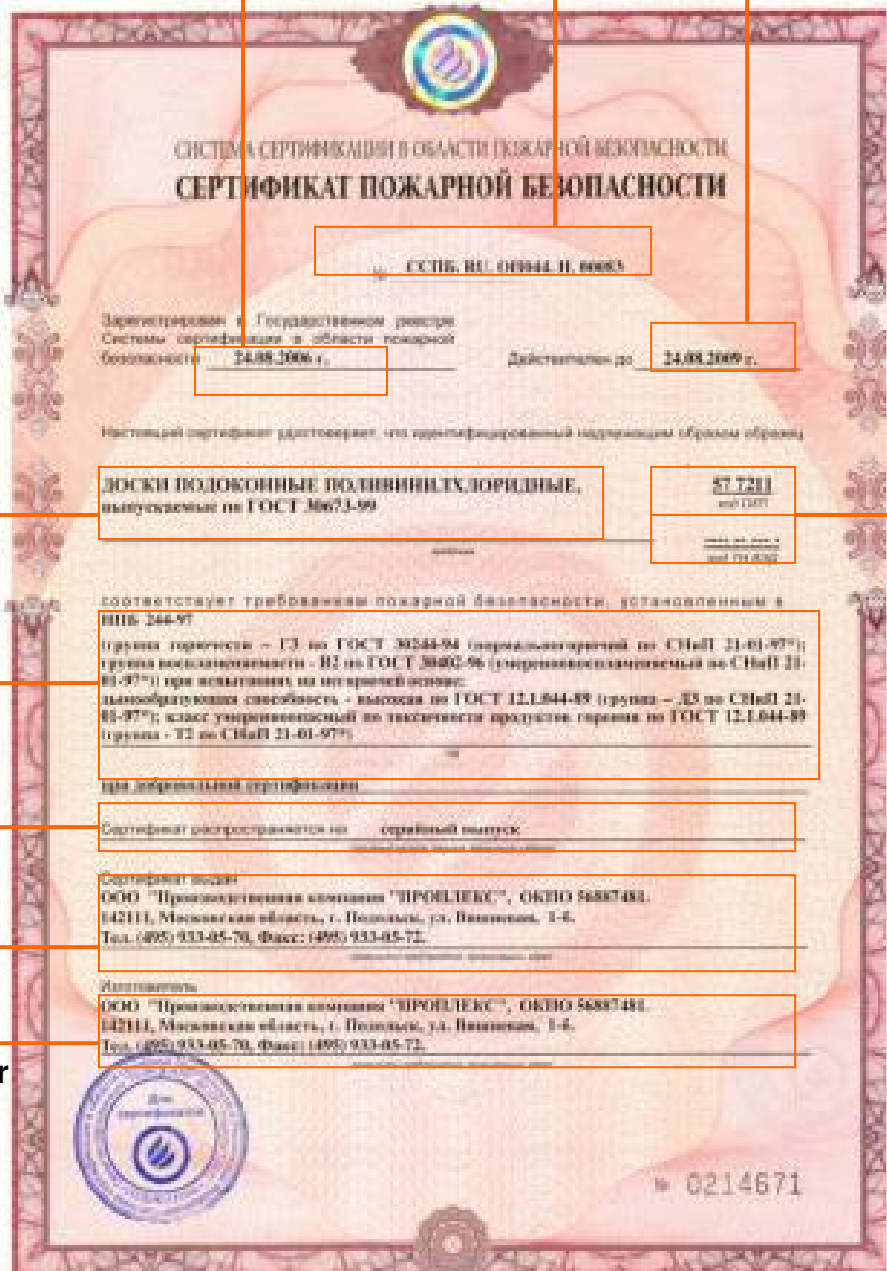

Product description

Applicable fire safety norms

Certificate's scope (serial or shipment)

Holder of the certificate

Manufacturer

OKP code & TNVED code

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, дата выдан)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Отчет об испытании № 823/С.2006 от 09.06.2006 г.	ООО "ПРОМЛЕКС" ОГРН 50887481 № ССТБ.ИИ.100000 от 09.12.2003 г.
Акт о приеме протокола сертификационной процедуры № 0312-АДП от 19.05.2006 г.	ОС "ПРОМЛЕКС" ОГРН 50887481 № ССТБ.ИИ.100000 от 09.12.2003 г.
Заключение-испытание от 21.04.2006 г.	ООО "Производственная компания "ПРОМЛЕКС", ОГРН 50887481.
Свидетельство-заключение о соответствии № 77.01.05.229.01.0083.009.3 от 09.09.2003 г.	Центр сертификации и г. Москва.

Максимум товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице товара, удостоверяется наличием соответствия ССПБ, нанесенным на каждую единицу, или товару, упаковке, товарно сопроводительную документацию и соответствует с требованиями:

-Поставлен в виде комплекта системы сертификации в области пожарной безопасности. Вид комплекта системы, форма, размеры и исполнение - по требованию.

Описание местонахождения знака соответствия равно с товарным знаком формы - вышеназванного.

В случае невыполнения условий, указанных в основе выдачи сертификата, он становится недействительным (сертификат по сертификату выданному сертификату).

Сертификат выдан Органом по сертификации Федеральным Государственным Унитарным Предприятием Государственным учреждением Федерального Учреждения "Знакомос" (далее - "ОС "ПРОМЛЕКС" ОГРН 50887481), зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 09.12.2003 г. № 177-ФЗ, г. Москва, шоссе Авиационное, № 111123, Тел: (495) 673-79-13, 796-89-34, Факс: (495) 673-13-27, 913-25-08.

Руководитель Органа по сертификации

(Signature)
 Д.А. Сторожков

(Signature)
 В.А. Дегтярев



Настоящий сертификат и сопроводительная документация подлежат уничтожению в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2011 (ГОСТ Р 51019-2011) для получения информации о состоянии системы менеджмента качества организации.

Labeling & marking information

Certification body

Signature of expert